



НПО " Пожарная автоматика сервис "

ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭД-3

ЭТИКЕТКА
ПАС 341.00.000 ЭТ
 № _____
 заводской номер

1 Назначение.

Экран декоративный предназначен для ограждения 3-х Модулей пожаротушения газовых (МПГ). Экран выполняет роль декоративного укрытия. Экран крепится к стене через отверстия в четырех кронштейнах, установленными на двух боковинах.

В комплект поставки экрана (рис.1) входят:

- 1.Фасад боковой в сборе-2 шт.
- 2.Боковина в сборе-2 шт.
- 3.Фасад средний в сборе -1 шт.
- 4.Ключ шестигранный E004-00(S=4мм.)

Модули пожаротушения за экраном должны быть закреплены к стене хомутами (2 хомута на модуль) или к полу кронштейнами рис. 2 (по 3 кронштейна на модуль). Хомуты и кронштейны поставляются по отдельному заказу.

2. Габаритные размеры экранов и их обозначение.


Обозначение экрана	Габариты экрана ВхШхГ, мм.	Поставляемый экран, х	Наличие комплекта хомутов (х) кронштейнов (хх)
ЭД-3-20У	1035x1326x483		
ЭД-3-25У	1195x1326x483		
ЭД-3-32У	1395 x1326x483		
ЭД-3-40У	1645x1326x483		
ЭД-3-50У	1940x1326x483		
ЭД-3-20	780x1326x483		
ЭД-3-35	890x1326x483		
ЭД-3-50	1095x1326x483		
ЭД-3-60	1235x1326x483		
ЭД-3-80	1505x1326x483		
ЭД-3-100	1780x1326x483		

Пример обозначения экрана при заказе: ЭД-3-20У

экран декоративный _____ вместимость
 число модулей _____ и тип МПГ



Рисунок 1

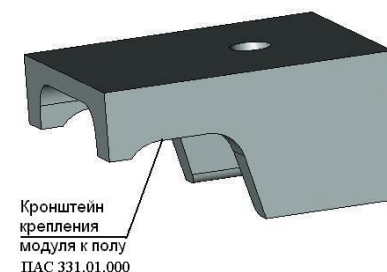

Кронштейн крепления модуля к полу ПАС 331.01.000

Рисунок 2

3. Сборка экрана

Перед сборкой с фасада снимаются верхние заглушки.

Боковины в сборе вставляются в пазы фасада бокового, затем монтируются к фасаду среднему (рис.3) и фиксируются с помощью болтов.

После сборки экрана на верхнюю часть фасада бокового устанавливаются заглушки. Собранный экран после установки модулей МПГ крепится кронштейнами к стене.

4. Свидетельство о приемке.

Экран декоративный изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

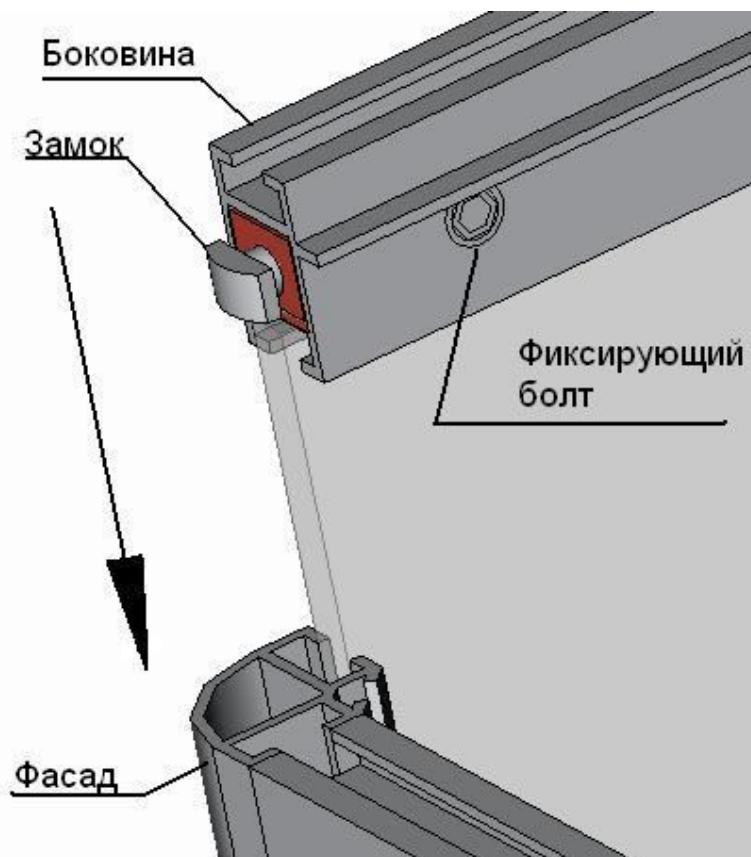


Рисунок 3