



НПО " Пожарная автоматика сервис "

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ

ЭТИКЕТКА ПАС 425412.013-03 ЭТ

№ _____
заводской номер

1 Назначение.

1.1 Модуль расширения (МР) предназначен для увеличения числа подключаемых к модулю МИУП исполнительных устройств пожаротушения (пиропатрон, электроклапан и др.) или сигнализаторов давления (СДГ).

МР производит постоянный контроль исправности всех элементов цепей пуска и контроля.

Схема соединения модуля МИУП с модулями МР представлена на рисунке 1.

2 Технические характеристики.

Наименование	Значение
Количество подключаемых исполнительных устройств пожаротушения, шт.	16
Количество подключаемых СДГ, шт.	16
Электропитание – постоянный ток: напряжение, В	-
Максимальный потребляемый ток, мА: дежурный режим режим пожара	- -
Габаритные размеры, мм	210 x 100 x 25
Масса, кг (не более)	0,12
Срок службы, лет	10, не менее

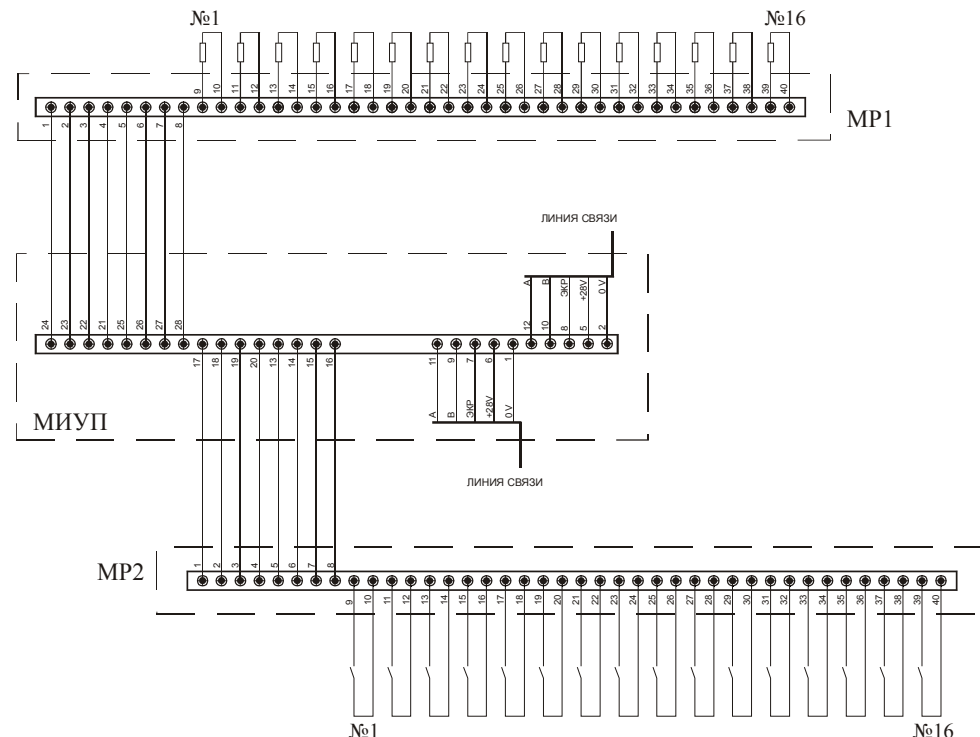


Рисунок 1 – Схема подключения модуля МР

3 Свидетельство о приемке.

Модуль МР изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией, соответствует техническим условиям ТУ4372-010-40168287-06 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число